



9449

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ БИ-01, БИ-02, БИ-03



БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ
БИ-02 ExibIIAX
N570/Uиспг=24В Iном=4+20 мА
2006 г.

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ
Uх.х.≤28В Iк.х. 570 мА
Lдоп. 51мГн Сдоп. ≤0,5 мкФ

1 Общие сведения об изделии

1.1 Наименование – Барьер искрозащиты

1.2 Обозначение – БИ – 02-01

1.3 Год выпуска – 20 20 г.

1.4 Предприятие-изготовитель – ООО НПП "ГРЭМПИС"

1.5 Заводской номер - № 9449

1.6 Барьеры предназначены для обеспечения искробезопасности цепей питания и сигнальных цепей датчиков давления, температуры и других устройств с унифицированным информативным сигналом постоянного тока 4-20 мА, датчиков частотно-импульсных и импульсных сигналов величиной 10-20 мА.

1.7 Барьеры имеют входную искробезопасную цепь уровня "ib", маркировку взрывозащиты **ExibIIA X**, соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5 и устанавливаются вне взрывоопасных зон.

2 Комплектность

2.1 Комплектность поставки барьеров указана в таблице 1.

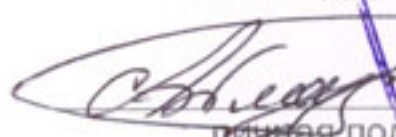
Таблица 1

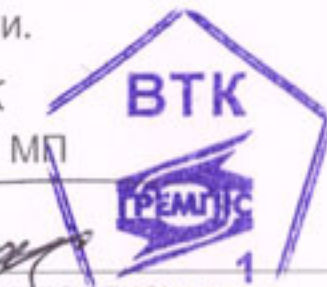
Наименование	Обозначение	Количество, шт	Примечание
Барьер искрозащиты	Согласно заказу	1	
Паспорт	ГРЭМ.020000.006 ПС	1	


3 Свидетельство о приемке

3.1 Барьер искрозащиты БИ- 02-01 заводской № 9449 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ У 13325726.002 – 99, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК


личная подпись




расшифровка подписи

30.06.2020

число, месяц, год

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Барьер искрозащиты БИ - _____ заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

5 Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие барьера искрозащиты требованиям технических условий ТУ У 13325726.002 – 99 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации барьера искрозащиты 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.3 Адрес предприятия-изготовителя:

21001 г. Винница, ул. Стеценка, 5

ООО НПП "ГРЕМПС"

тел/факс: (0432) 61-20-61, 65-66-92, ш. (067) 430-13-00

Internet: <http://grempis.com.ua>

E-mail: office@grempis.com.ua

6 Перемещения при эксплуатации

Таблица 2

Дата установки	Место установки	Дата демонтажа	Наработка		Причина демонтажа	Подпись ответственного лица
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		